


PAVIMENTO TÉRREO (PNE) - BLOCO 04 | ESGOTO

Escala | 1/50

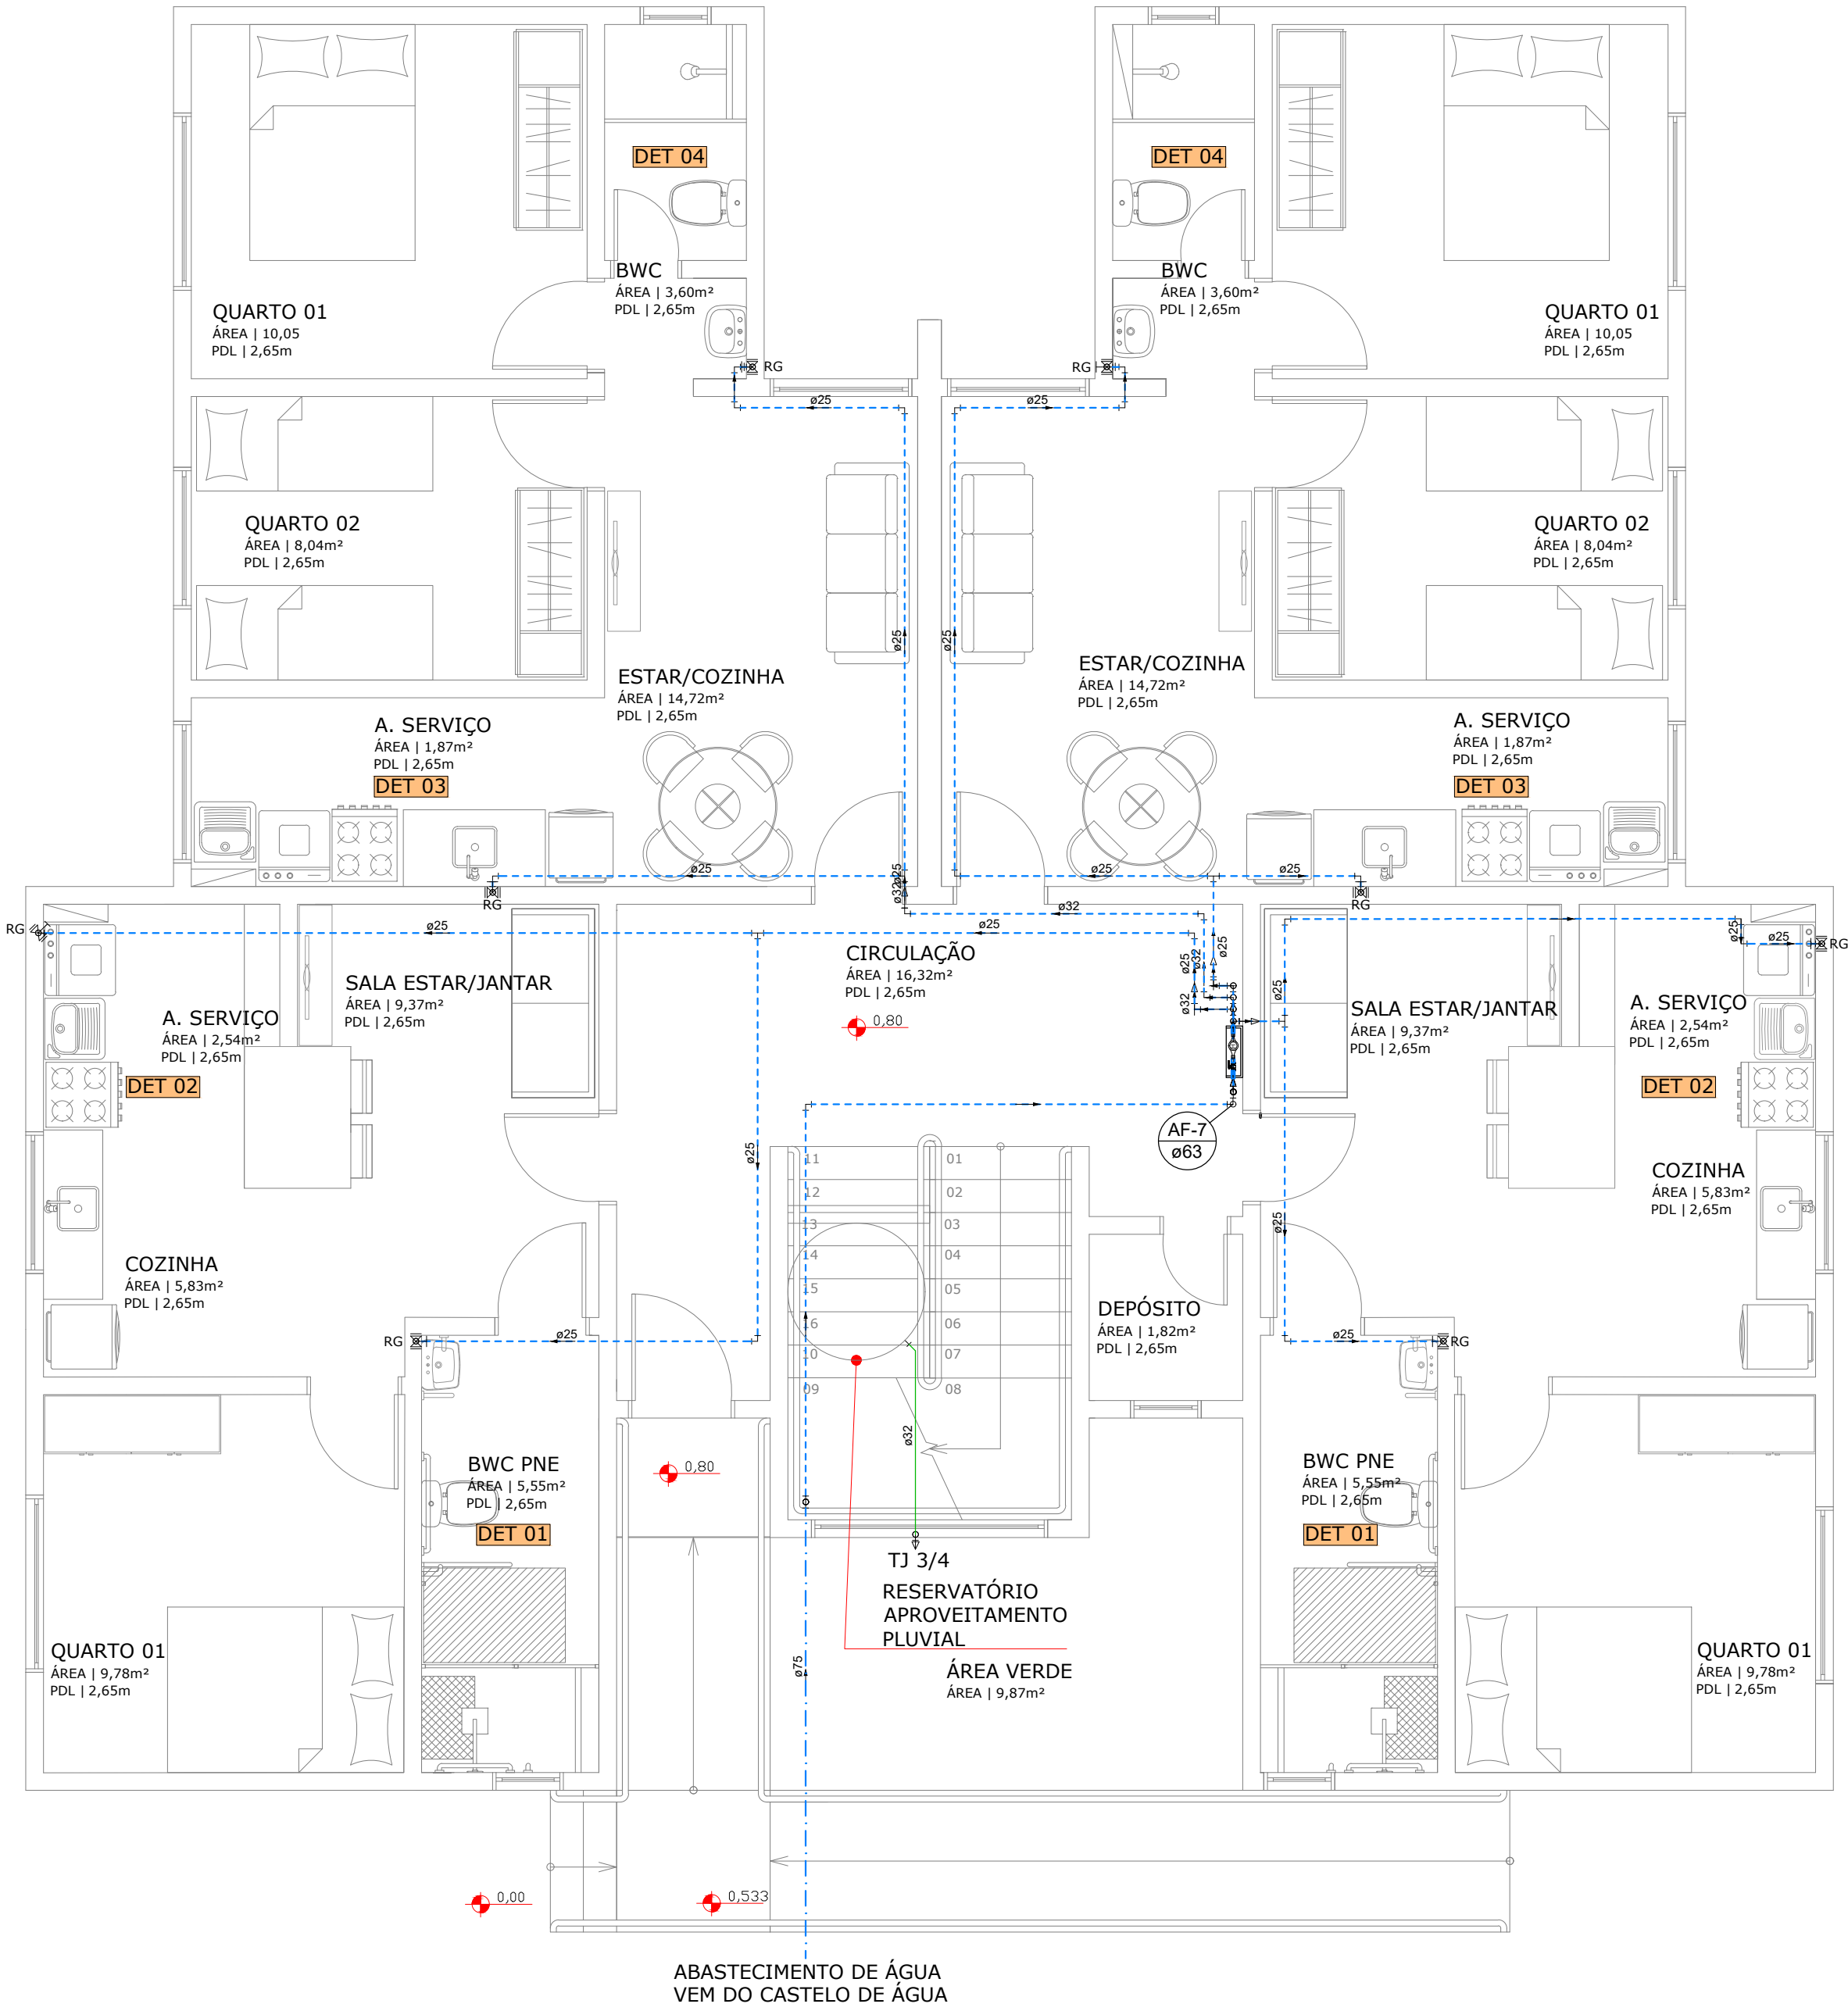

PAVIMENTO TÉRREO (PNE) - BLOCOS 04, 05 E 06 | ÁGUA

Escala | 1/50

| LEGENDA TEXTUAL | | | |
|-----------------|--|---------|--|
| AF | COLUNA DE ÁGUA FRIA | RG | REGISTRO DE GAVETA |
| AL | COLUNA DE ALIMENTAÇÃO | TG | TUBO DE QUEDA DE ÁGUAS GORDUROSAS |
| AP | COLUNA DE ÁGUA PLUVIAL | TQ | TUBO DE QUEDA DE ESGOTO |
| AA | COLUNA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL | TV | TUBO VENTILADOR |
| AV | COLUNA DE AVISO DO EXTRAVASOR | DR | DESCIDAS DE ÁGUAS DO DRENO AR-CONDICIONADO |
| CS | CAIXA SIFONADA MONTADA COM GRELHA E PORTA GRELHA | DET 07a | INDICAÇÃO DE DETALHE HIDRÁULICO |
| PPR | TUBO DE POLIPROPILENO RANDÔMICO | DET 07b | INDICAÇÃO DE DETALHE SANITÁRIO |
| PVC | TUBO DE POLICLORETO DE VINILA | | |

| LEGENDA GRÁFICA | |
|--------------------------------------|--|
| TUBULAÇÃO PPR ÁGUA FRIA NO CONTRAÍSO | |
| TUBULAÇÃO PVC ÁGUA PLUVIAL | |
| TUBULAÇÃO PVC ESGOTO | |
| TUBULAÇÃO PVC VENTILAÇÃO | |
| TUBULAÇÃO PVC DRENO AR-CONDICIONADO | |
| TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA | |

| NOTAS | |
|---|--|
| *NAS TORNEIRAS ALIMENTADAS PELA REDE DE APROVEITAMENTO DA ÁGUA PLUVIAL, DEVE-SE COLOCAR PLACAS COM O AVISO "ÁGUA IMPRÓPRIA PARA CONSUMO"; | |
| *AS TUBULAÇÕES ENTERRADAS DE ÁGUA FRIA ENCONTRAM-SE À 60 CM DO PISO ACABADO; | |
| *NA LIGAÇÃO DAS PRUMADAS DE APROVEITAMENTO PLUVIAL COM O RESERVATÓRIO, DEVERÁ SER INSTALADO O FILTRO VF-1. | |

| QUADRO DE REVISÕES | | | |
|--------------------|-------------------------------|----------|---------|
| REVISÃO | DESCRIÇÃO | DATA | DESENHO |
| R01 | REVISÃO INICIAL | 11/01/18 | HANNA |
| R02 | REVISÃO DE DETALHES DAS SALAS | 23/08/18 | MARCELO |
| R03 | REVISÃO DE DETALHES DAS SALAS | 23/08/18 | HANNA |
| R04 | REVISÃO DE DETALHES DAS SALAS | 12/11/18 | MARCELO |
| R05 | REVISÃO DE DETALHES DAS SALAS | 17/01/19 | HANNA |
| R06 | REVISÃO DE DETALHES DAS SALAS | 09/07/19 | HANNA |

| | | |
|------------|------------------------|--|
| APROVAÇÕES | HID Hidrossanitário | |
| | | |

| | |
|---|--|
| PROPRIETÁRIO | RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| FEMAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CNPJ: 03.758.175/0001-50 | ROBSON CARLOS SANTOS CREA/SC 062935-8 |

| | | |
|---|------------------------------|--|
| Femai Empreendimentos Imobiliários | Minha Casa Minha Vida | MAGNUS engenharia e arquitetura |
|---|------------------------------|--|

| | | | |
|--------------|--|---------|----------------------------------|
| PROPRIETÁRIO | FEMAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | | |
| EDIFICAÇÃO | RESIDENCIAL LUNA BELLA | | |
| ENDEREÇO | MARIA DE SOUZA GONÇALVES, 38 ITAIPAVA ITAJAÍ/SC | | |
| PROJETO | HIDROSSANITÁRIO | ARQUIVO | 0326.HID.EX.003 PavTérreoPNE-R05 |
| CONTEÚDO | PAVIMENTO TÉRREO PNE | ETAPA | EXECUTIVO FOLHA |
| | | ESCALA | INDICADA |
| HID-003 | | | |

MAGNUS PROJETOS CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | CREA 088683-1 | CAU 18198-6 | CNPJ 09.549.705/0001-37
Rua Lauro Müller, 853 | Sala 02 - Fazenda | CEP 88501-401 - ITAJAÍ/SC Fone: (47) 3349-9330 / 3348-5561 | magnus@magnusengenharia.com.br